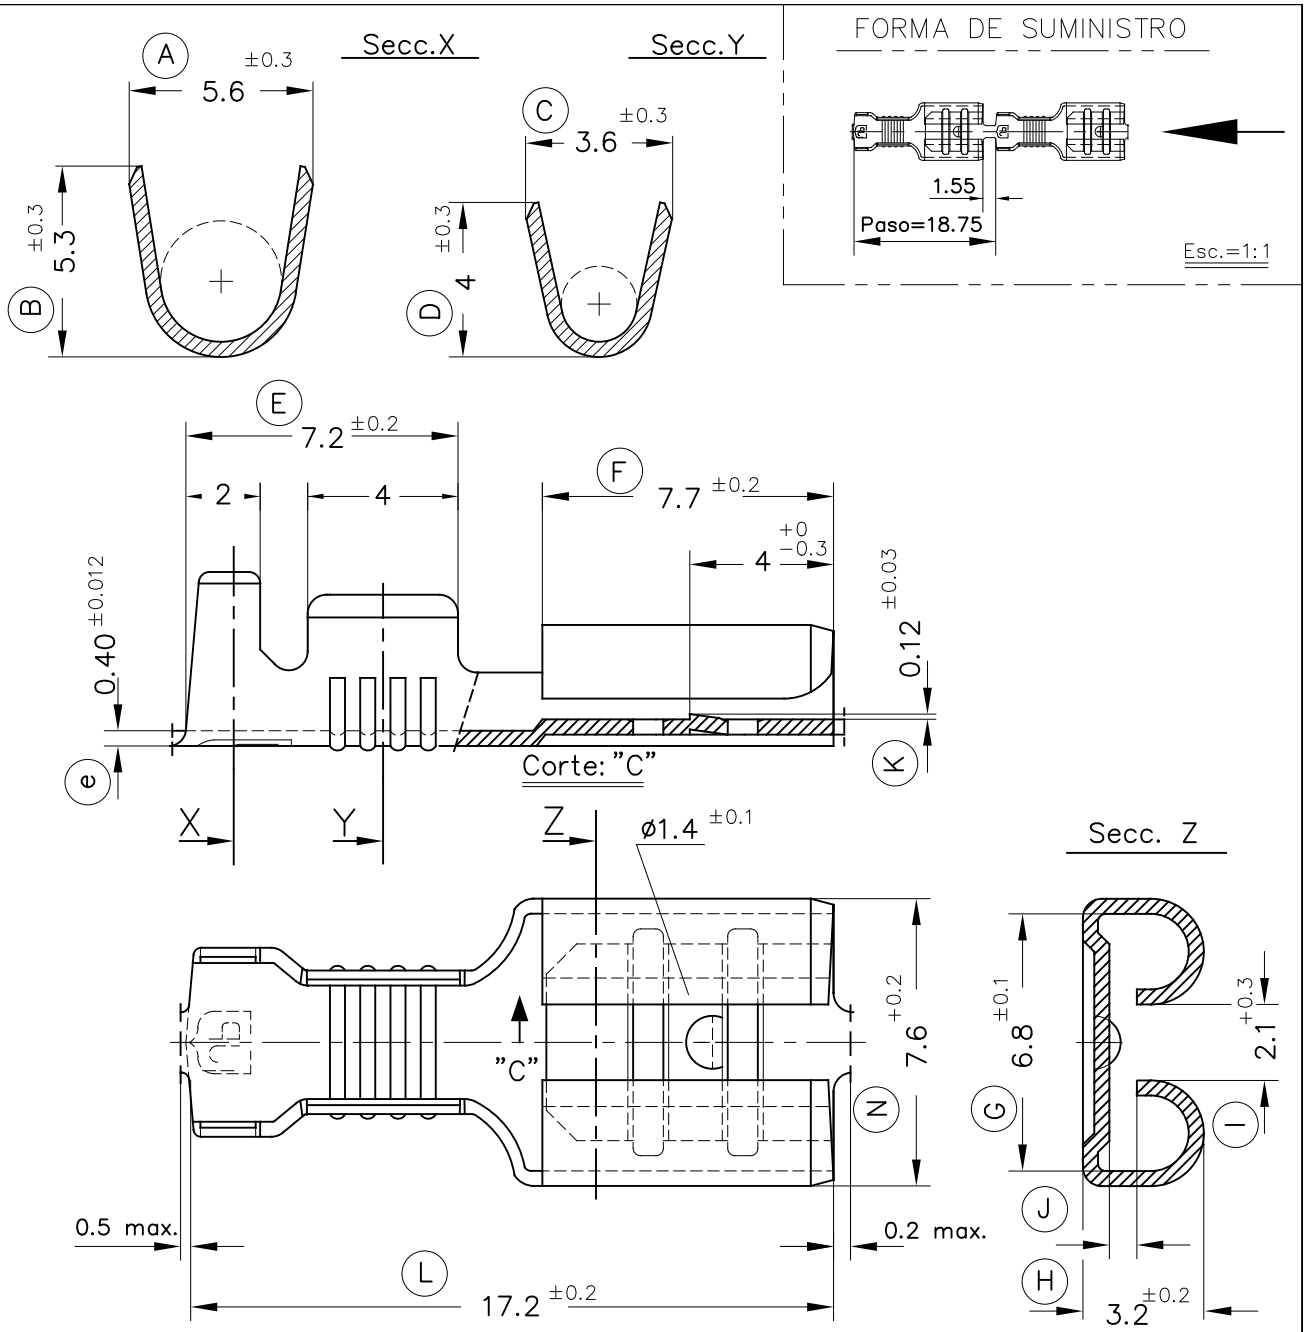

Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	A	C	H	I	J	Rev.	Modificación	Fecha
4542.32	Estañado	Bronce CuSn6	1÷2.5mm²	3÷4.3mm.	6.3x0.8	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.05 0.50			
4542.30	Natural												
4542.24	Pre-Niq.	Acero								±0.1 0.55			
4542.02	Estañado	Latón CuZn30								±0.05 0.50	01 DY	Actualizar dimension aleta aislante (antes 5, ahora 5.3)	27/05/25
4542.00	Natural										00	1ª Edición	10/10/94

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 6.3

Terminales UP Electricos

DIBUJADO	Gemma	10/10/94
CONTROL	F.Adamuz	10/10/94
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
DIN17670	Din 46249	±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4542 "C"
REF.	4542.xx