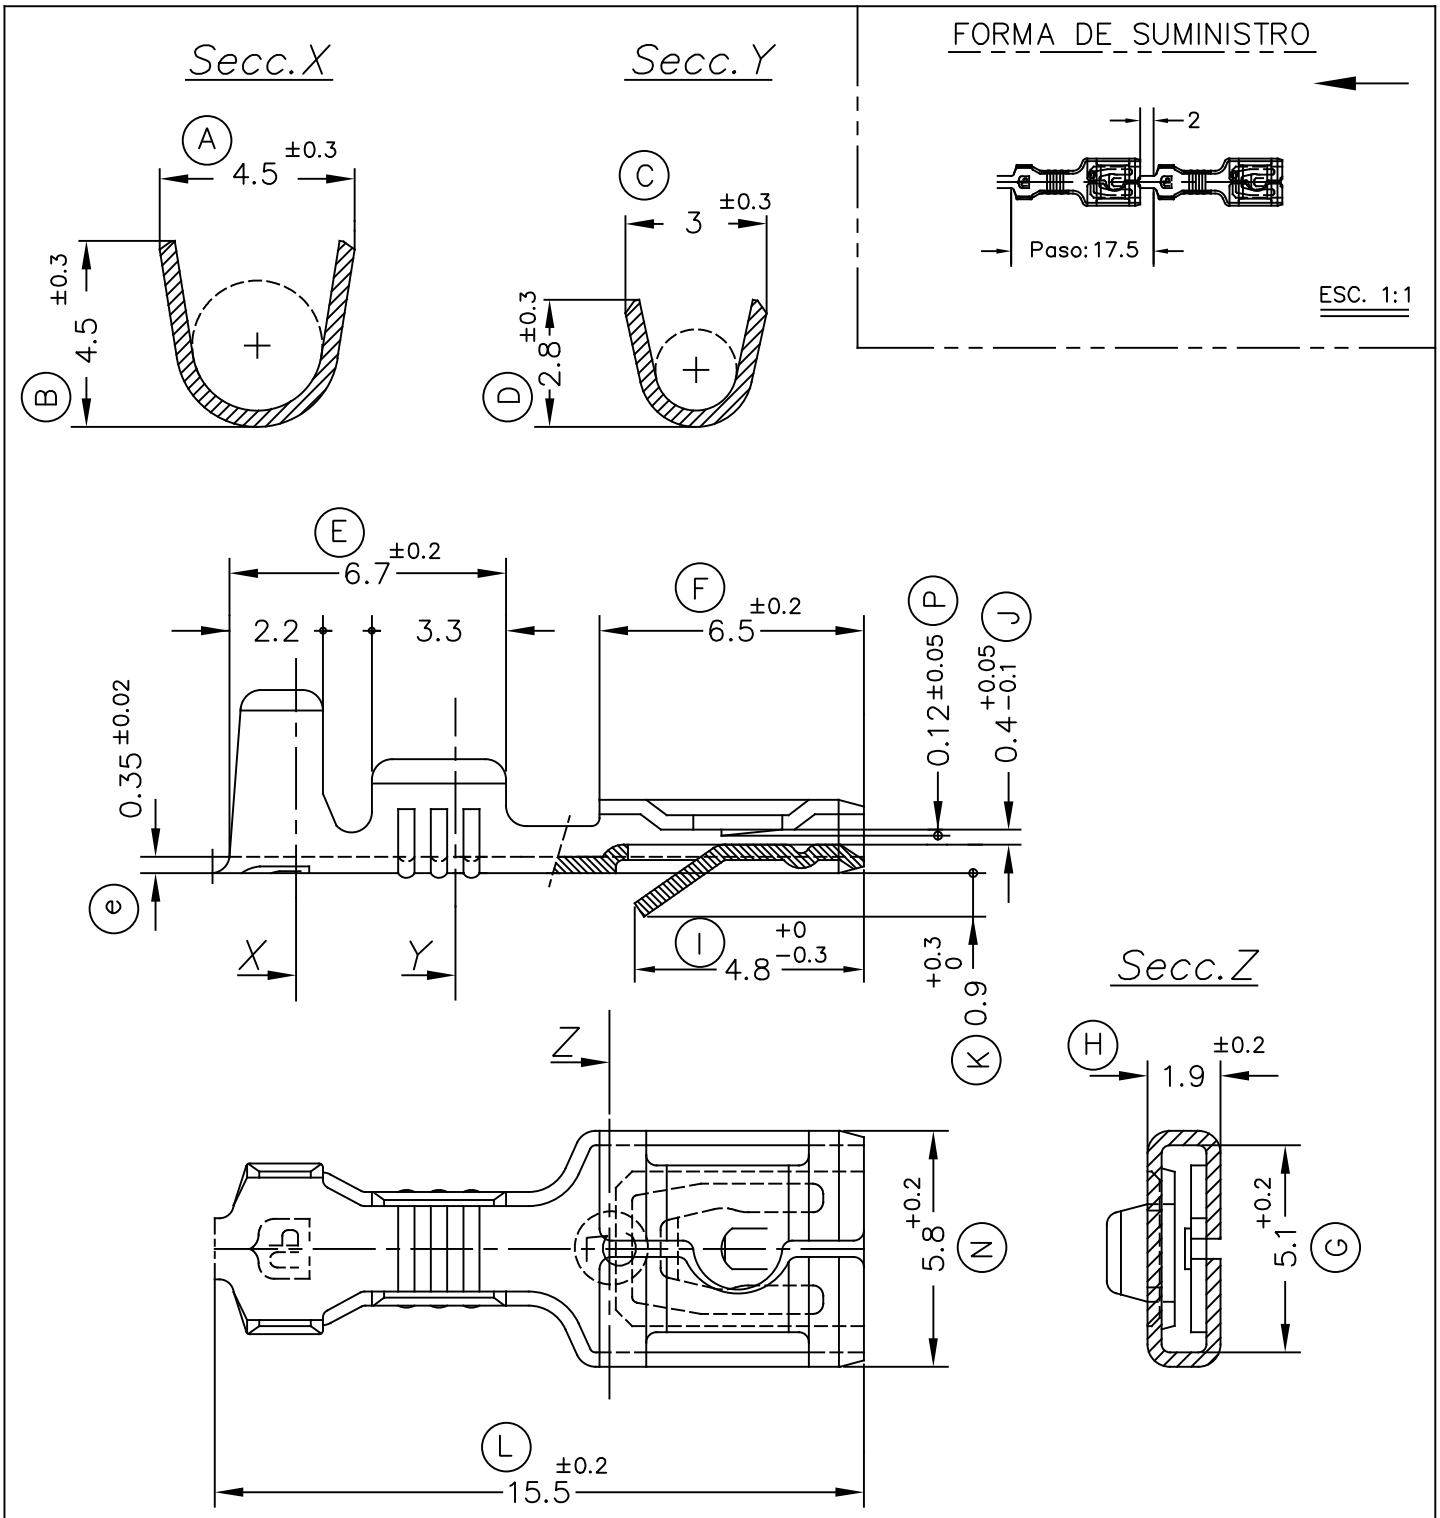

Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha
4112.32	Estañado	Bronce CuSn6	0.5÷1mm²	1.8÷2.5mm.	4.8x0.5							
4112.31	Pre-Estañado											
4112.30	Natural											
4112.24	Pre-Niq.	Acero										
4112.02	Estañado	Latón CuZn30								02	Mod. pos. identif. macho (MB)	11/03/26
4112.01	Pre-Estañado									01	Actualizar Cotas	07/07/15
4112.00	Natural									00	1ª Edición	05/04/00

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 4.8
Baja Inserción y Retención

Terminales UP Electricos

DIBUJADO	Gemma	05/04/00
CONTROL	F.Adamuz	05/04/00
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
DIN17670	Especiales	±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4112 "C"
REF.	4112.xx