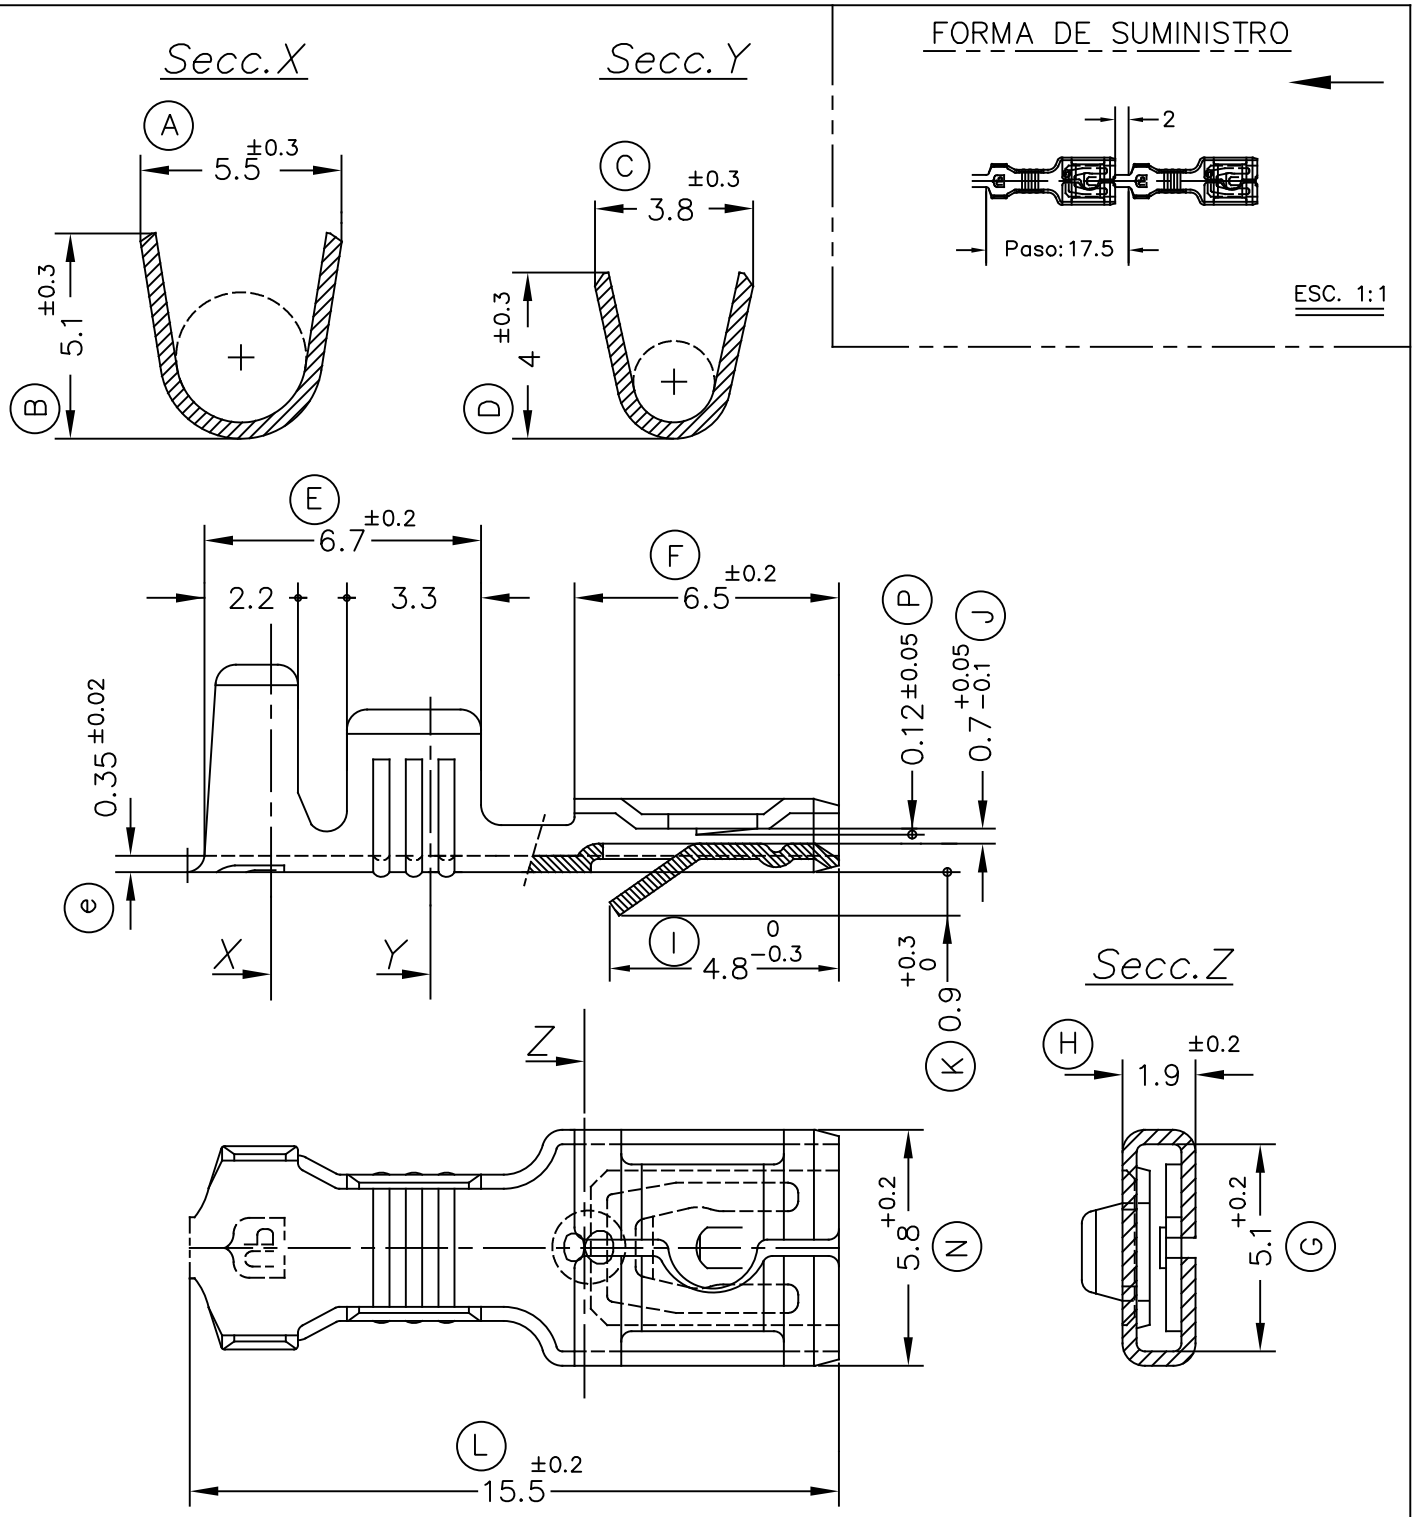

Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	A	B	C	D
4118.32	Estañado	Bronce CuSn6	1÷2.5mm²	3÷4.3mm.	4.8x0.8				
4118.31	Pre-Estañado								
4118.30	Natural								
4118.24	Pre-Niq.	Acero							
4118.02	Estañado	Latón CuZn30							
4118.01	Pre-Estañado								
4118.00	Natural								

Rev.	Modificación	Fecha
02	Mod. pos. identif. macho (MB)	16/03/26
01	Actualizar Cotas	07/07/15
00	1ª Edición	07/04/00

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 4.8
Baja Inserción y Retención

Terminales UP Electricos

DIBUJADO	Gemma	07/04/00
CONTROL	F.Adamuz	07/04/00
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
DIN17670	Especiales	±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4118 "C"
REF.	4118.xx