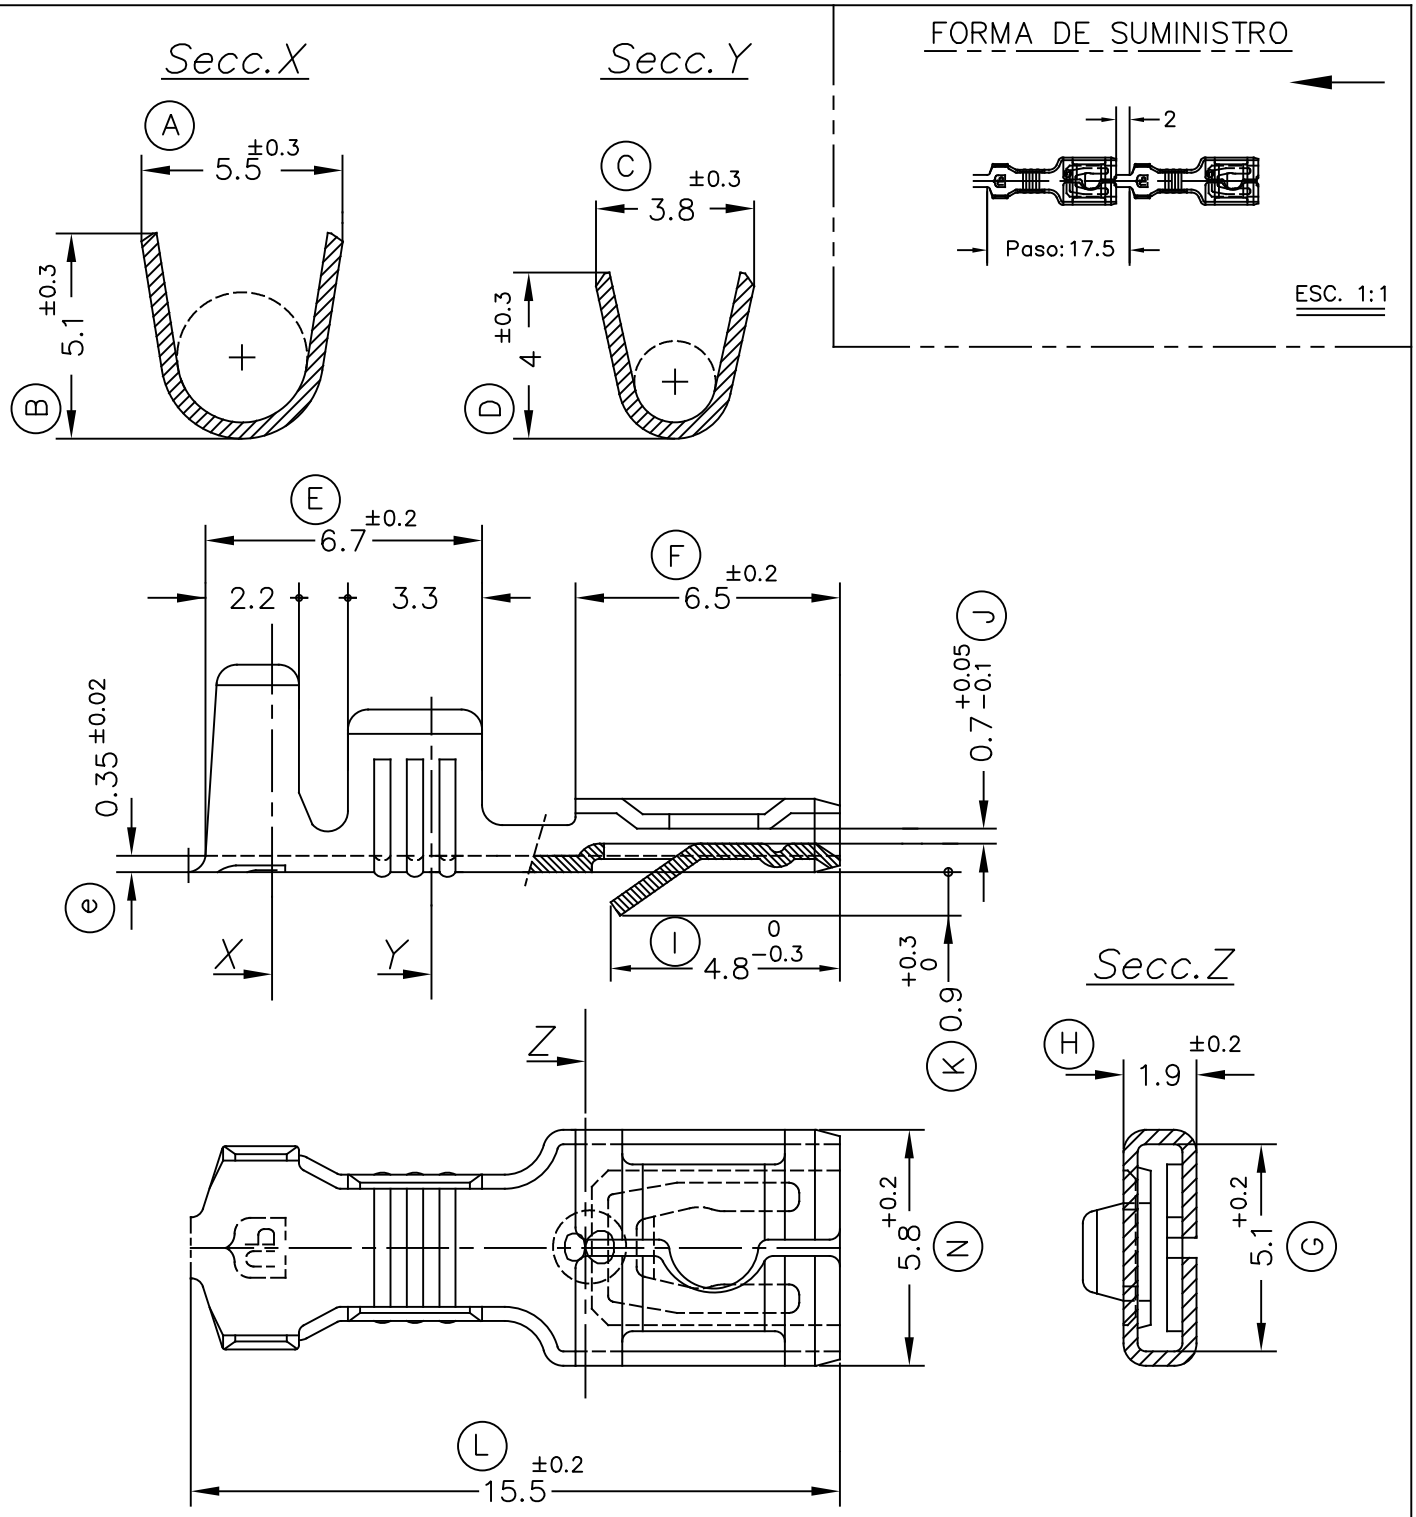

Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha
4119.32	Estañado	Bronce CuSn6	1÷2.5mm²	3÷4.3mm.	4.8x0.8							
4119.31	Pre-Estañado											
4119.30	Natural											
4119.24	Pre-Niq.	Acero										
4119.02	Estañado	Latón CuZn30								02	Mod. pos. identif. macho (MB)	16/03/26
4119.01	Pre-Estañado									01	Actualizar Cotas	07/07/15
4119.00	Natural									00	1ª Edición	07/04/00

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 4.8
Baja Inserción y Retención

Terminales UP Electricos

DIBUJADO	Gemma	07/04/00
CONTROL	F.Adamuz	07/04/00
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
DIN17670	Especiales	±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4119 "C"
REF.	4119.xx